


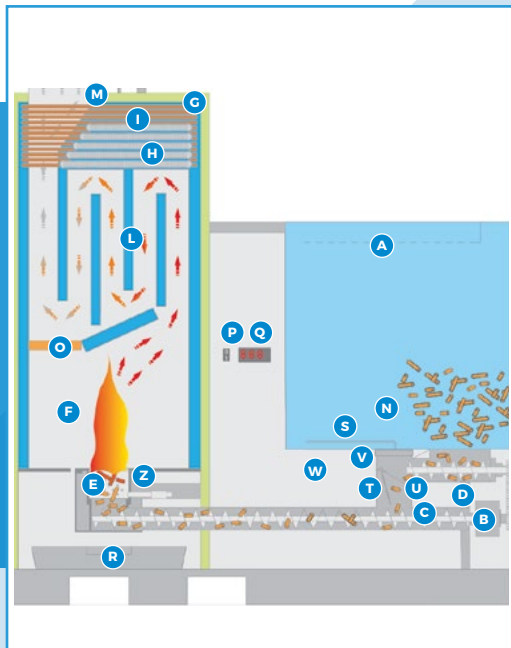


- | | |
|---|---|
| A Serbatoio combustibili granulari | N Sensore di livello combustibile |
| B Motoriduttore | O Deflettore fumi con apertura manuale |
| C Coclea in acciaio | P Inverter |
| D Ventola | Q Centralina di comando |
| E Bruciatore in ghisa | R Cassetto cenere |
| F Camera di combustione | S Agitatore combustibile |
| G Pozzetto per sonda | T Motoriduttore agitatore combustibile |
| H Scambiatore secondario in acciaio alettato | U Valvola ventilatore |
| I Scambiatore acqua calda sanitaria in rame alettato | V Valvola gradino |
| L Scambiatori in acciaio | W Dispositivo Wi-fi |
| M Sonda temperatura fumi | Z Resistenze di accensione |

NORMA DI RIFERIMENTO: EN 303-5

CARATTERISTICHE TECNICHE	U.M.	CBC30STAR (CIPPATO)	CBC30STAR (LEGNA)
Potenza termica introdotta (al focolare)	KW	34,80	35,90
Potenza termica nominale	KW	31,90	31,27
Rendimento	%	92	87,09
Superficie max riscaldabile circa	MQ	300	300
Consumo min/max circa	KG/H	1,63 / 7,18	8,50
Capacità acqua caldaia	LT	130	130
Produzione acqua calda sanitaria (con temperatura a circa 65°) 10 lt/min in uscita	GRADI	55	55
Peso caldaia	KG	640	640
Diametro canna fumaria	CM	20	20
Circuito elettrico	V/Hz	220 / 50	220 / 50
Capacità serbatoio combustibile circa	KG	80	/


N. B. Per la valutazione dei consumi medi vanno sempre considerate anche zona la climatica in cui è situato l'immobile, prestazione energetica (APE), caratteristica dello specifico impianto e qualità del combustibile.

CALDAIA SERIE BIO-CIPPATO 30 STAR > DIMENSIONI D'INGOMBRO > MISURE ESPRESSE IN CM

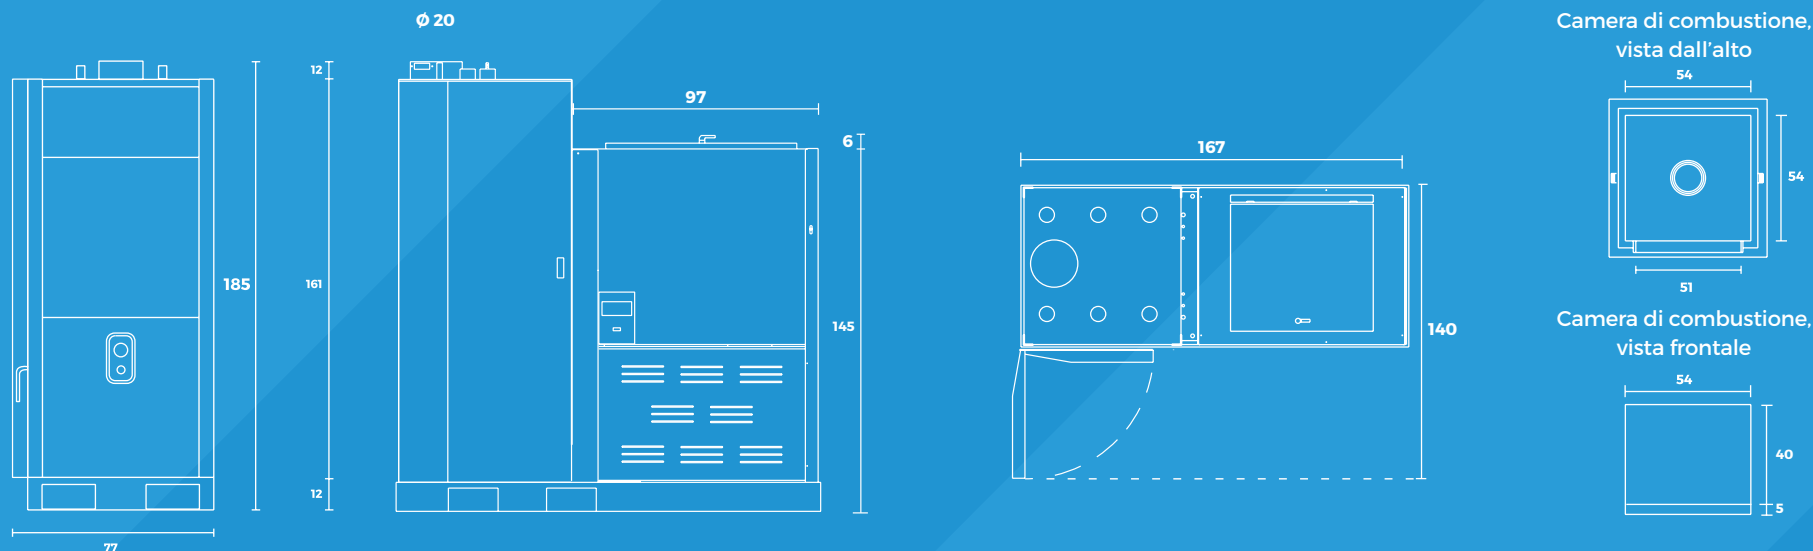

Le misure e i disegni sono puramente indicativi, il costruttore si riserva il diritto di modifica senza preavviso

CALDAIA SERIE BIO-CIPPATO 30 STAR > SCHEDE DI COLLEGAMENTO

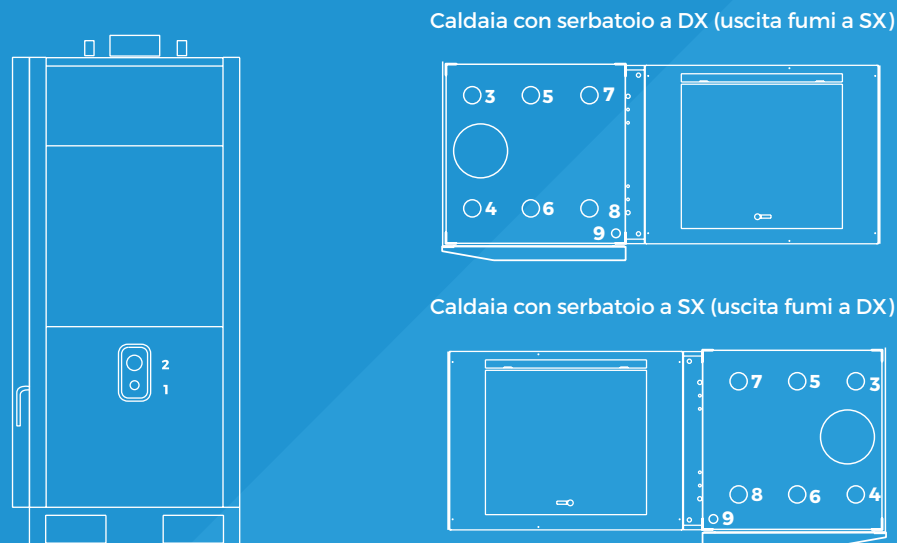

DESCRIZIONE	CBC30STAR
1 Scarico / Carico caldaia	1" F
2 Ritorno caldaia (circuito aperto)	1" 1/4 F
3 Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M
4 Ingresso acqua fredda sanitaria	1/2" M
5 Mandata scambiatore (circuito chiuso)	1" F
6 Ritorno scambiatore (circuito chiuso)	1" F
7 Sfiato di sicurezza obbligatorio	1" 1/4 F
8 Mandata caldaia (circuito aperto)	1" 1/4 F
9 Pozzetto per sonda	1/2" F